

Рисунок 1. Органы управления и подключения конвертера.

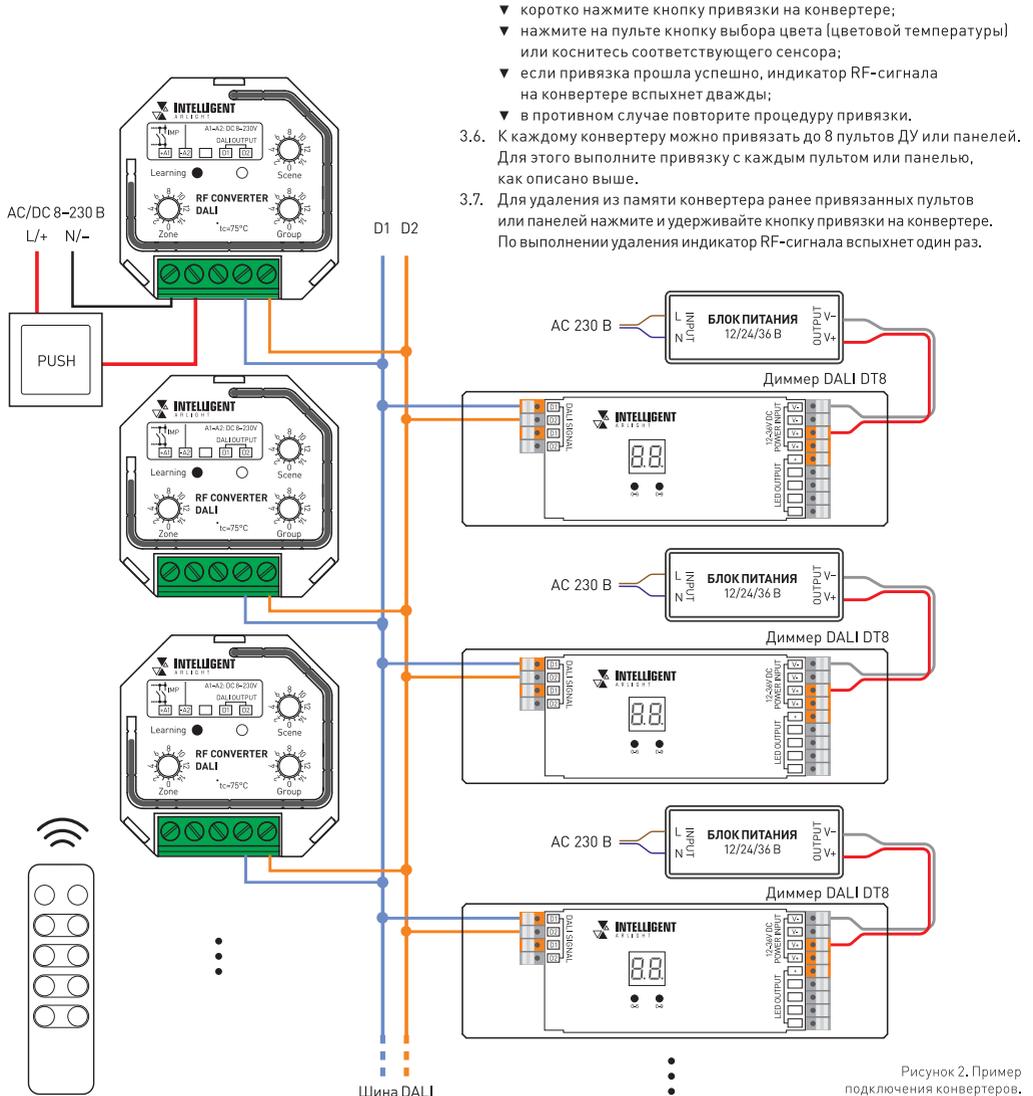


Рисунок 2. Пример подключения конвертеров.

- ▼ коротко нажмите кнопку привязки на конвертере;
 - ▼ нажмите на пульте кнопку выбора цвета (цветовой температуры) или коснитесь соответствующего сенсора;
 - ▼ если привязка прошла успешно, индикатор RF-сигнала на конвертере вспыхнет дважды;
 - ▼ в противном случае повторите процедуру привязки.
- 3.6. К каждому конвертеру можно привязать до 8 пультов ДУ или панелей. Для этого выполните привязку с каждым пультом или панелью, как описано выше.
- 3.7. Для удаления из памяти конвертера ранее привязанных пультов или панелей нажмите и удерживайте кнопку привязки на конвертере. По выполнении удаления индикатор RF-сигнала вспыхнет один раз.

3.8. При использовании многозонных пультов ДУ необходимо назначить соответствие конвертера определенной зоне на пульте ДУ. Для этого переключателем ZONE на конвертере выставляется номер, соответствующий номеру зоны на пульте. Если используется одноконный пульт, переключатель ZONE устанавливается в положение «1».

3.9. Переключателем GROUP выберите желаемую группу DALI, которой должен управлять конвертер. В положении «0» конвертер становится широкоэмитальным (Broadcast). При установке переключателя GROUP руководствуйтесь таблицей 1.

Таблица 1. Выбор группы.

Положение переключателя GROUP	BR* — широкоэмитальная [BROADCAST]															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
№ группы DALI	BR*	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.10. При использовании пульта/панели с возможностью управления сценами необходимо выбрать на конвертере переключателем SCENE номер начальной сцены. Для этого руководствуйтесь таблицей 2.

Таблица 2. Выбор сцен.

Положение переключателя SCENE	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
№ сцены для кнопки S1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
№ сцены для кнопки S2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0
№ сцены для кнопки S3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1
№ сцены для кнопки S4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0	1	2

3.11. Управление при помощи внешней кнопки PUSH-switch выполняется следующим образом:

- ▼ короткое нажатие кнопки — включение на максимальную яркость или выключение;
- ▼ удержание кнопки при включенном свете — изменение яркости. Каждое последующее удержание изменяет направление диммирования;
- ▼ удержание кнопки при выключенном свете — включение и плавное увеличение яркости от минимального значения. При достижении требуемой яркости отпустите кнопку.

3.12. Помимо пультов ДУ и панелей управления к контроллеру можно привязать мобильное устройство на базе платформы Android или iOS. Для этого необходимо использовать специализированный Wi-Fi конвертер SR-2818WiN/WiTR и приложение EasyLighting. Настройка и использование оборудования описано в инструкции к Wi-Fi конвертеру.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- ▼ эксплуатация только внутри помещений;
- ▼ температура окружающего воздуха от 0 до +40 °С;
- ▼ относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °С, без конденсации влаги;
- ▼ отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.

4.3. Не допускайте попадания воды или воздействия конденсата на устройство.

4.4. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.

4.5. Температура устройства во время работы не должна превышать +60 °С.

4.6. Не размещайте контроллер в местах с повышенным уровнем радиопомех или сосредоточения большого количества металла.

4.7. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют.

4.8. Возможные неисправности и методы их устранения:

Неисправность	Причина	Метод устранения
Управление не выполняется или выполняется нестабильно/некорректно.	Нет контакта в соединениях.	Проверьте все подключения.
	Не настроены группы/сцены в DALI-диммерах.	Подключите мастер-контроллер шины DALI и настройте соответствующие группы/сцены.
	Не выбраны соответствующие группы/сцены на конвертере.	В соответствии с инструкцией корректно настройте конвертер.
	Не привязан пульт/панель управления.	Выполните процедуру привязки.
	Короткое замыкание в проводах шины DALI.	Внимательно проверьте все цепи и устраните КЗ.
	Провода шины DALI слишком длинные или имеют недостаточное сечение.	Проверьте работу оборудования в непосредственной близости друг к другу. Если система заработала, замените кабель шины управления.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.

5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и установке и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.

5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.

5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей.

Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 36 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия и встроенное программное обеспечение (прошивку), не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +40 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Конвертер — 1 шт.
- 8.2. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации — 1 шт.
- 8.3. Упаковка — 1 шт.

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
- 11.2. Изготовитель/Manufacturer: «Санрайз Холдингз (ГК) Лтд» (Sunrise Holdings (HK) Ltd).
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China.
- 11.3. Импортёр: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.


12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____ МП

Потребитель: _____



Более подробная информация об изделии представлена на сайте arlight.ru



ТР ТС 020/2011

Дополнение к артикулу в скобках, например, (1), (2), (B) означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или набором без каких-либо условий.